



## Konstruktionsrichtlinien

Die folgenden Richtlinien basieren auf Schweizer Normen und Empfehlungen. Sie sind von mir in der bis dato aktuellen Version zusammengestellt und in rC Architektur zum Abrufen integriert. **Alle vorliegenden Richtlinien sind im Internet frei abrufbar und stammen nicht aus kostenpflichtigen Quellen.** Der Inhalt der Richtlinien ist geistiges Eigentum deren Ersteller. Deren Inhalte wurden von mir durchgesehen, jedoch nicht vollumfänglich auf Aktualität und Richtigkeit überprüft. Die aufgeführten Produkte sollen stellvertretend verstanden werden und können mit anderen Produkten entsprechend ausgetauscht werden. Es liegt grundsätzlich im Ermessen und in der beruflichen Erfahrung des Nutzers, wie er mit den Richtlinien umgehen will.

**Ich lehne prinzipiell jede Haftung ab!**

CH- Thörishaus im März 2018, Bruno Ryf



# A110 Rollstuhlgerechter Umkleideraum

09/2016 für Öffentlich zugängliche Bauten nach Norm SIA 500 Anhang E.5

## Legende

- A Bodenfläche
- B mögliche Standorte für Türen;  
nutzbare Türbreite min. 0.80 m  
Drehflügeltüren mit min. 0.30 m  
langem horizontalen Zuziehgriff  
auf der Bandseite 0.75 m ab  
Boden, kein Türschliesser
- D Horizontaler und vertikaler  
Haltegriff an der Wand oder  
L-förmiger Haltegriff
- L Kleiderhaken max. 1.10 m ab  
Boden  
(nicht in der Figur abgebildet)
- S Sitzbank / Liege

Anordnung auch spiegelbildlich

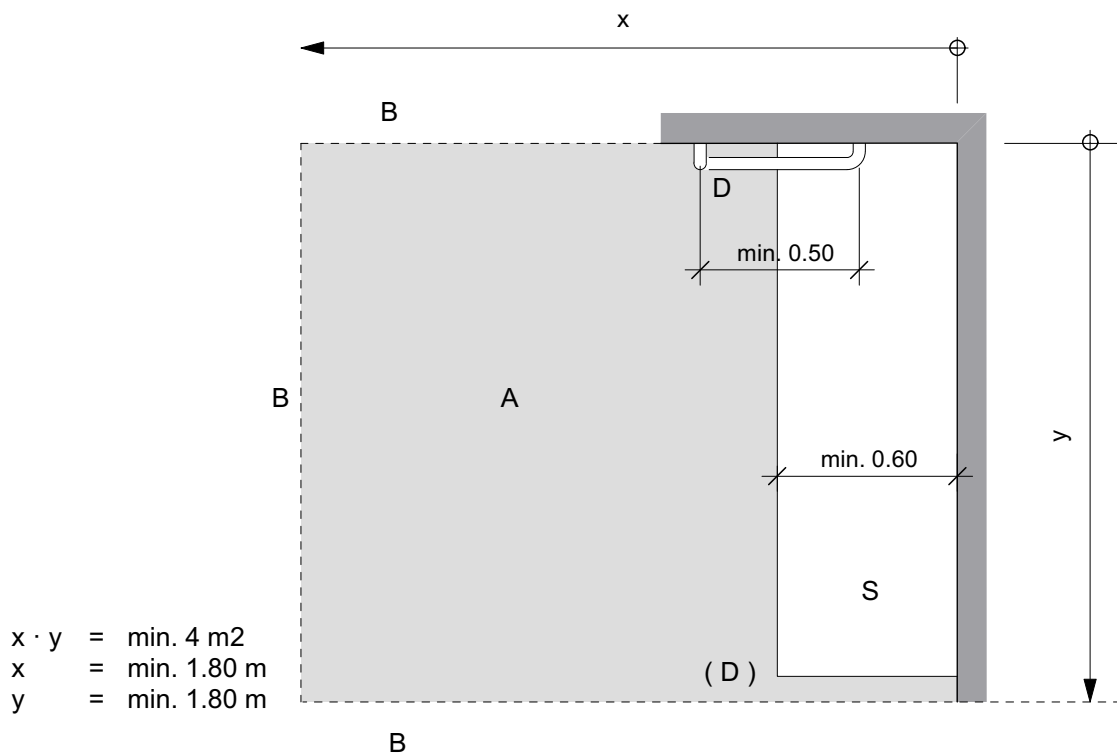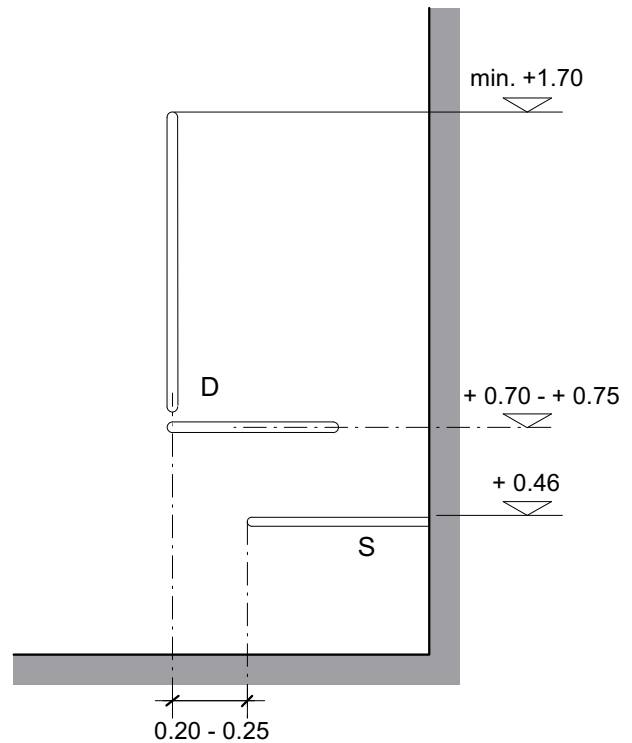

# A117 Anprobierkabinen in Verkaufsgeschäften

09/2016 für Öffentlich zugängliche Bauten nach Norm SIA 500 Ziff. 7.3

## Anforderungen

Mindestens eine der allgemein benutzbaren Anprobierkabinen muss folgende Anforderungen erfüllen:

- frei nutzbare Fläche von mindestens 1.40 m x 1.40 m oder 1.20 m x 1.80 m
- Vorhang oder nach aussen öffnende Türe
- horizontaler Haltegriff auf 0.90 m über Boden
- vertikaler Haltegriff von 0.90 m bis 1.80 m über Boden neben Spiegel
- Sitzmöglichkeit ca. 0.46 m hoch. Festmontierte Sitzmöglichkeiten dürfen die nutzbare Fläche nicht einschränken

