



Konstruktionsrichtlinien

Die folgenden Richtlinien basieren auf Schweizer Normen und Empfehlungen. Sie sind von mir in der bis dato aktuellen Version zusammengestellt und in rC Architektur zum Abrufen integriert. **Alle vorliegenden Richtlinien sind im Internet frei abrufbar und stammen nicht aus kostenpflichtigen Quellen.** Der Inhalt der Richtlinien ist geistiges Eigentum deren Ersteller. Deren Inhalte wurden von mir durchgesehen, jedoch nicht vollumfänglich auf Aktualität und Richtigkeit überprüft. Die aufgeführten Produkte sollen stellvertretend verstanden werden und können mit anderen Produkten entsprechend ausgetauscht werden. Es liegt grundsätzlich im Ermessen und in der beruflichen Erfahrung des Nutzers, wie er mit den Richtlinien umgehen will.

Ich lehne prinzipiell jede Haftung ab!

CH- Thörishaus im März 2018, Bruno Ryf

A118 Gästezimmer Typ I (Rollstuhlgerecht)

09/2016 für Öffentlich zugängliche Bauten nach Norm SIA 500 Ziff. 7.9.1

Generell:

- Stufen- und absatzfrei
- Masse gemäss Beispielskizze
- Die Masse im Zimmer gelten auch als erfüllt, wenn sie durch Umstellen oder Verschieben eines Teils des Mobiliars erreicht werden können.
- Betten seitlich verschiebbar; Betthöhe 0,45 m bis 0,50 m
- Bedienelemente vorzugsweise auf 0,70 bis 0,80 m über Boden (max. 1.10 m über Boden)


Zugehöriger Sanitärraum mit direkter Verbindung zum Gästezimmer:

- Raumabmessung in keiner Richtung weniger als 1,80 m
- Bewegungsfläche min 1,20 x 1,20 m vor jedem Sanitärapparat (Bewegungsflächen dürfen sich überlappen, unterfahrbare Apparate dürfen 0,10 m in die Fläche ragen)
- Waschtisch: OK max. 0,85 m, UK min. 0,70 m über Boden
- Klosettbecken und Haltegriffe: Anordnung analog Arbeitsblätter A101-103 (Anhang E.1 SIA 500).
- Dusche: Schwellenlos befahrbar; Mindestmass 0,90 m x 1,10 m mit Duschvorhang, Haltegriffen und Klappsitz analog Arbeitsblatt A106 (Anhang E.2 SIA 500).

Anzahl:

- 3 % aller Gästezimmer, mindestens eines

Beispiel Gästezimmer Typ I

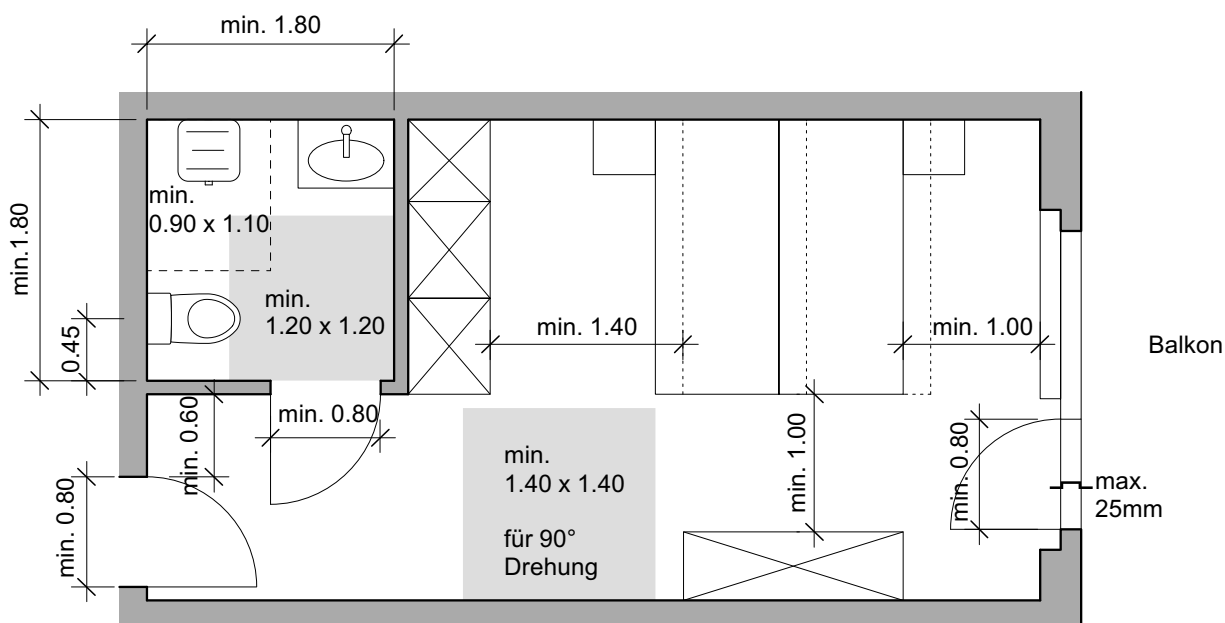

A119 Gästezimmer Typ II (geeignet für Menschen mit Gehbehinderung)

09/2016 für Öffentlich zugängliche Bauten nach Norm SIA 500 Ziff. 7.9.2

Generell:

- Stufen- und absatzfrei
- Breite Eingangsbereich und Korridor mindestens 1.20 m, weitere Masse gemäss Beispielskizze
- Betten seitlich verschiebbar
- Die Masse im Zimmer gelten auch als erfüllt, wenn sie durch Umstellen oder Verschieben eines Teils des Mobiliars erreicht werden können.
- Bedienelemente maximal 1.10 m über Boden

Zugehöriger Sanitärraum mit direkter Verbindung zum Gästezimmer:

- Breite vor jedem Sanitärapparat min. 0.80 m
- Ausstattung mit den üblichen Sanitärapparaten, wahlweise Dusche oder Badewanne; Duschtassen mit Schwelle maximal 25 mm Höhe zulässig
- Vorzugsweise mit Haltegriffen und Klappsitz analog Anhang E.2 SIA 500, eingebaut oder bei Bedarf montierbar

Anzahl:

- 20 % aller Gästezimmer, vorzugsweise alle

Beispiel Gästezimmer Typ II

