



Konstruktionsrichtlinien

Die folgenden Richtlinien basieren auf Schweizer Normen und Empfehlungen. Sie sind von mir in der bis dato aktuellen Version zusammengestellt und in rC Architektur zum Abrufen integriert. **Alle vorliegenden Richtlinien sind im Internet frei abrufbar und stammen nicht aus kostenpflichtigen Quellen.** Der Inhalt der Richtlinien ist geistiges Eigentum deren Ersteller. Deren Inhalte wurden von mir durchgesehen, jedoch nicht vollumfänglich auf Aktualität und Richtigkeit überprüft. Die aufgeführten Produkte sollen stellvertretend verstanden werden und können mit anderen Produkten entsprechend ausgetauscht werden. Es liegt grundsätzlich im Ermessen und in der beruflichen Erfahrung des Nutzers, wie er mit den Richtlinien umgehen will.

Ich lehne prinzipiell jede Haftung ab!

CH- Thörishaus im März 2018, Bruno Ryf

A124 Kassenanlagen


09/2016 Gemäss Norm SIA 500, Ziffer 7.5

Anforderungen


- Mindestens eine Kassierstation pro Kassenanlage
- Durchgangsbreite überall min. 1.0 m
- Höhe von Ablagen und Rollband max. 0.85 m
- muss zu den gleichen Betriebszeiten benutzbar sein wie die entsprechende Einrichtung (7.1.2)
- mit ICTA-Signet gekennzeichnet

Bedienelemente (6.1.1 - 6.1.3)

- Höhe über Boden 0.80 - 1.10 m (z.B. Kartenlesegerät)
- Beidseitige Freifläche vor Bedienelemente min. 0.70 m, nur einseitig ist bedingt zulässig
- Höchstens um 0.25 m in Nischen oder hinter vorstehenden Elementen wie Sockel und Ablagen zurückversetzt

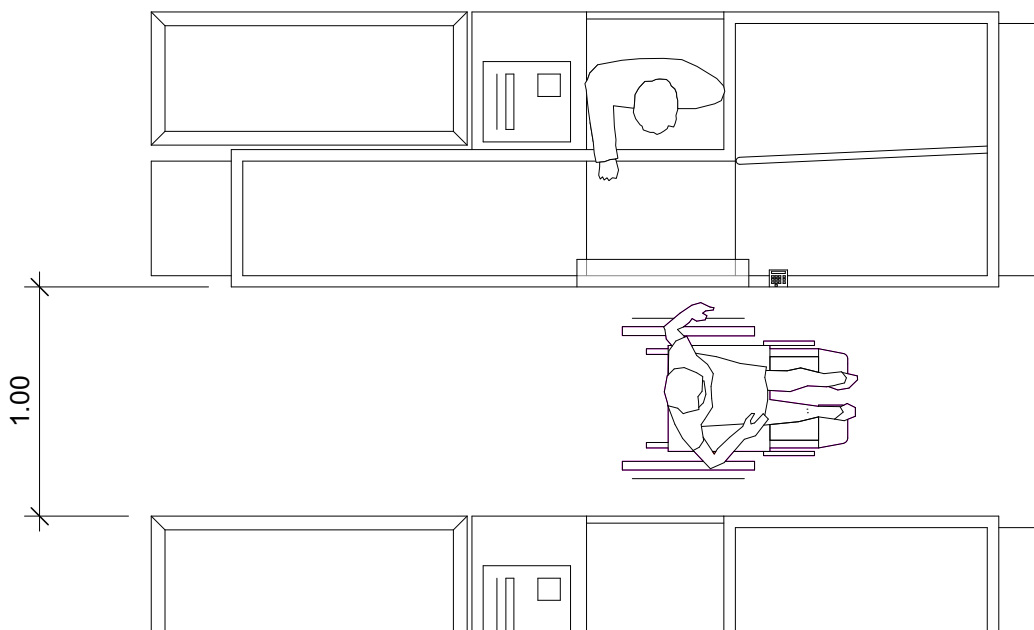

Hauptkasse 

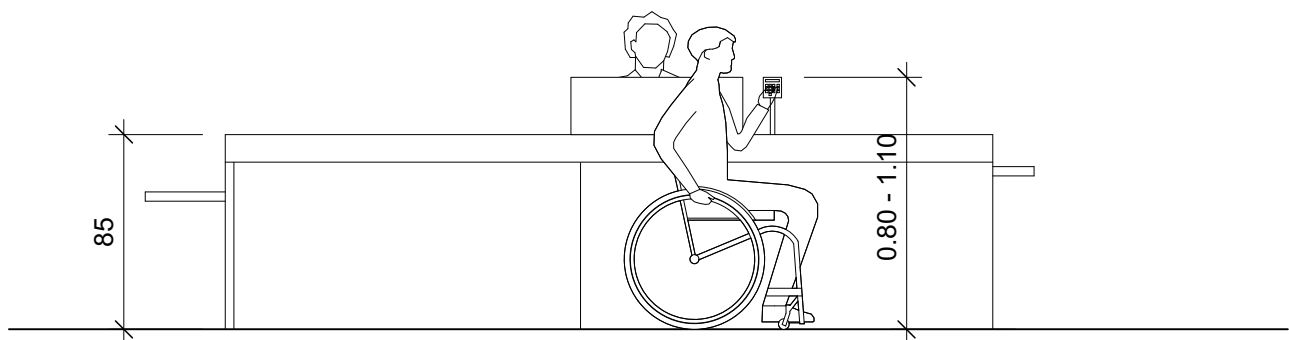


A125 Schalteranlage

09/2016 Gemäss Norm SIA 500, Ziffer 7.4.3 und 7.4.4

Arbeitsflächen und Schalter dürfen die Höhe von 0.90 m über Boden nicht überschreiten, sofern nicht gleichenorts Arbeitsfläche für die Benützung im Sitzen gemäss Ziffer 7.4.4 zur Verfügung steht.

Arbeitsflächen zur Benützung im Sitzen und Tischflächen müssen kundenseitig zwischen 0.72 m und 0.76 m über Boden liegen. Darunter ist eine minimale Beinfreiheit von 0.70 m Höhe, 0.60 m Tiefe und 0.80 m Breite zu gewähren.

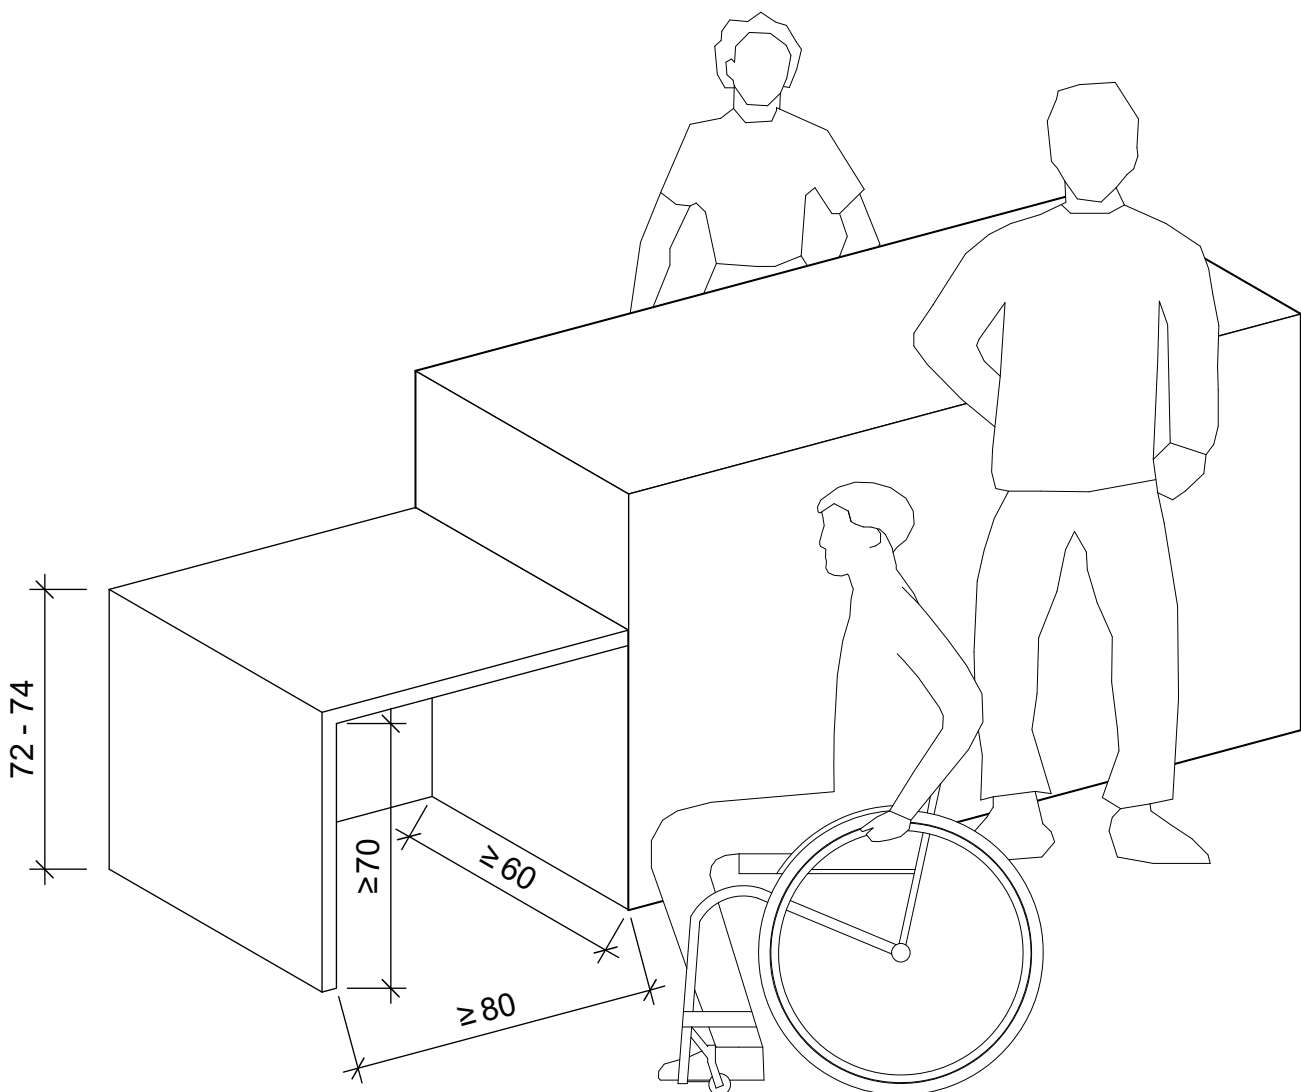

Beispiel: Schalteranlage für stehende und im Rollstuhl sitzende Personen

A126 Schalteranlage öffentlich zugängliche Dienstleistungen

09/2016 Gemäss Norm SIA 500, Ziffer 7.4.4

- Arbeitsflächen zur Benützung im Sitzen und Tischflächen müssen kundenseitig zwischen 0,72 m und 0,76 m über Boden liegen.
- Darunter ist eine minimale Beinfreiheit von 0,70 m Höhe, 0,60 m Tiefe und 0,80 m Breite zu gewährleisten.
- Der entsprechende Schalter ist mit dem Rollstuhl-Piktogramm zu kennzeichnen

